


Warunki techniczne instalacji kotła na biomasę
Rzut pomieszczenia kotłowni wraz z przykładowym projektem instalacji

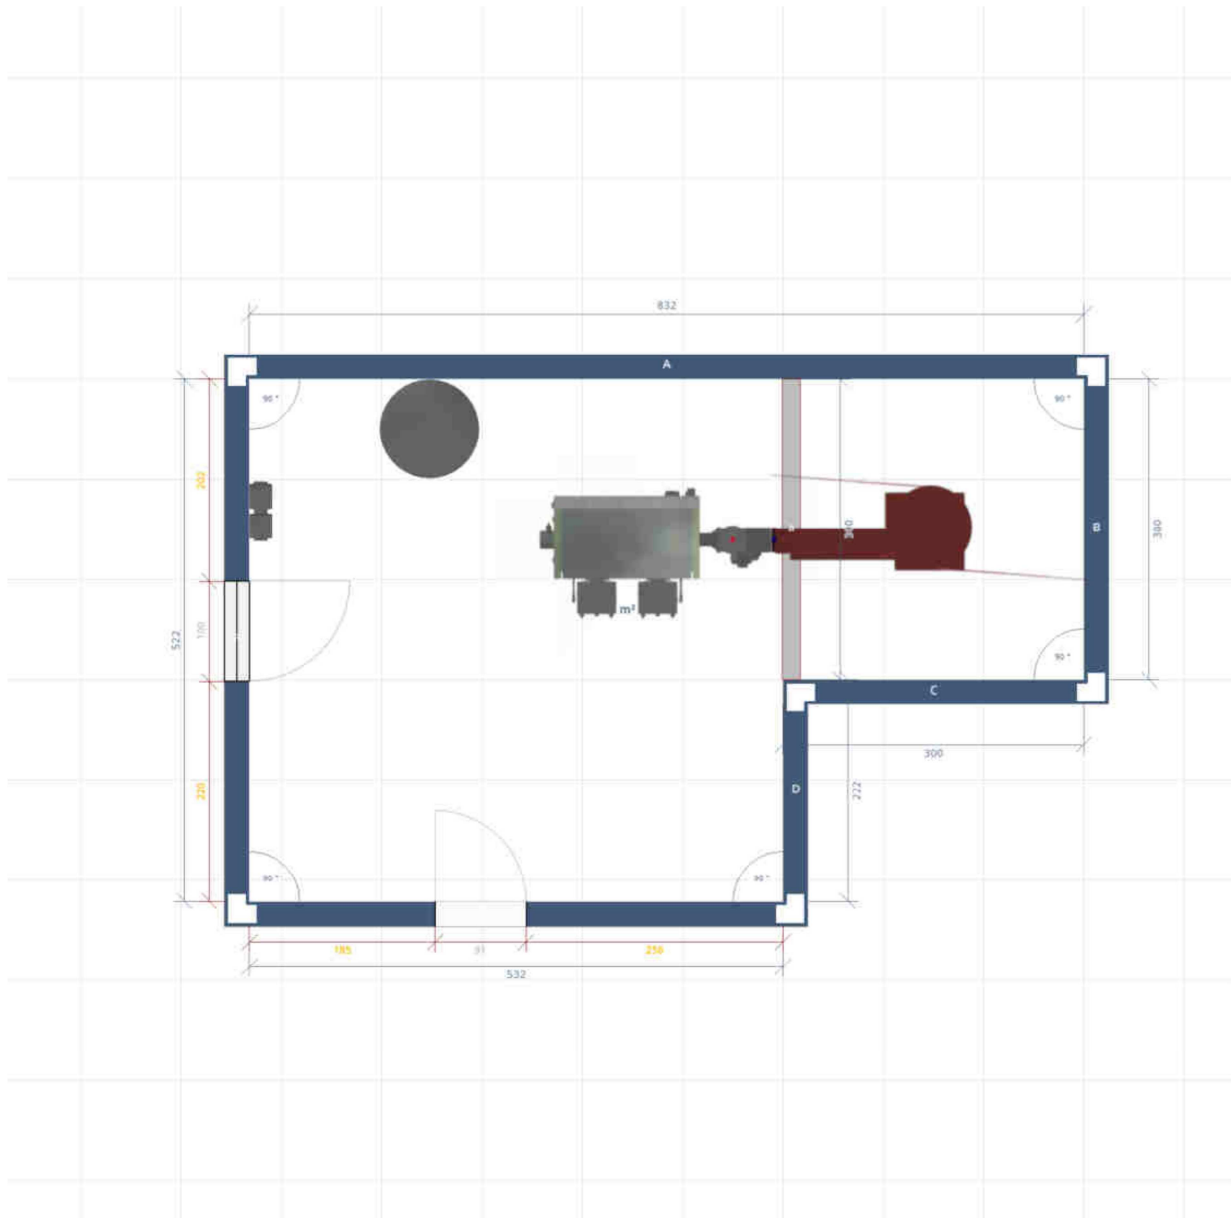

ważniejsze wymiary zaznaczone na rysunku:

- odległość czoła kotła od ściany magazynu - wymiar 110 cm
- magazyn na biomasę 450 x 500 cm